

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 219 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM




Mã số mẫu: 00219.22	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 14/02/2022
Ngày trả kết quả : 25/02/2022
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 6, ấp Câu Khê
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2022
GIÁM ĐỐC



Bạch Chí Bình

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00219.22

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1CFU/100ml	14/02/2022
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3CFU/100ml	14/02/2022
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,33 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	14/02/2022
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,48 NTU	≤ 2 NTU	14/02/2022
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	16/02/2022
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/02/2022
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,97	6,0 - 8,5	14/02/2022
8	Arsenic (As)*	US.EPA Methos 6020B	0,22 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	19/02/2022

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 218 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00218.22

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 14/02/2022
Ngày trả kết quả : 25/02/2022
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 2, xã Phú Hữu
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA *h*

Nguyễn Phi Long
Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2022

GIÁM ĐỐC



Bạch Thái Bình
Bạch Thái Bình

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00218.22

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1CFU/100ml	14/02/2022
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3CFU/100ml	14/02/2022
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,38 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	14/02/2022
4	<i>Độ đục</i>	Turbidity AL450T-IR	0,46 NTU	≤ 2 NTU	14/02/2022
5	<i>Màu sắc</i>	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	16/02/2022
6	<i>Mùi, Vị</i>	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/02/2022
7	<i>pH*</i>	TCVN 6492:2011	6,97	6,0 - 8,5	14/02/2022
8	<i>Arsenic (As)*</i>	US.EPA Methos 6020B	0,60 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	19/02/2022

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 217 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00217.22	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 14/02/2022
Ngày trả kết quả : 25/02/2022
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 12, đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA**

Nguyễn Phi Long

GIÁM ĐỐC



Bạch Thái Bình


PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00217.22

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1CFU/100ml	14/02/2022
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3CFU/100ml	14/02/2022
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,94 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	14/02/2022
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,18 NTU	≤ 2 NTU	14/02/2022
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	16/02/2022
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/02/2022
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,02	6,0 - 8,5	14/02/2022
8	<i>Arsenic (As)</i> *	US.EPA Methos 6020B	0,45 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	19/02/2022

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 220 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM




Mã số mẫu: 00220.22	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 14/02/2022
Ngày trả kết quả : 25/02/2022
Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm Đại Phước
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2022

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA tr

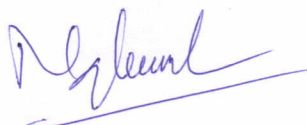
Nguyễn Phi Long



Bạch Thái Bình



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00220.22	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1CFU/100ml	14/02/2022
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3CFU/100ml	14/02/2022
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,35 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	14/02/2022
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,65 NTU	≤ 2 NTU	14/02/2022
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	16/02/2022
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/02/2022
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,06	6,0 - 8,5	14/02/2022
8	<i>Arsenic (As)</i> *	US.EPA Methos 6020B	0,37 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	19/02/2022

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

