

Số : 08/2021/NTW-CBTT

Nhơn Trạch, Ngày 08 tháng 8 năm 2021

BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM - THÁNG 08/2021

- Tổng số mẫu xét nghiệm : 04 mẫu
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn : 04 mẫu
- Tổng số chỉ tiêu xét nghiệm : 08 chỉ tiêu (giám sát A)
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn : 08 chỉ tiêu
- Các chỉ tiêu không đạt : 0

KHU VỰC LẤY MẪU	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP	SỐ MẪU/ THÁNG	KẾT QUẢ LÝ HÓA		CÁC CHỈ TIÊU KHÔNG ĐẠT
			Đạt	Không đạt	
Khu vực: Khu dân cư xã Đại Phước, Phú Hữu, đường số 2 huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai	- Trạm bơm nước + Đường số 2	04	04	0	0
Cộng		04	04	0	0
Tỷ lệ %		x	100%	0	0

- **Kết luận:** Chất lượng nước tại trạm bơm cấp nước và trên mạng lưới cấp nước đạt tiêu chuẩn và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.
Trần trọng.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lương Thăng

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1541 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01541.21	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
 Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
 Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
 Lượng mẫu : 1000+200ml
 Ngày nhận mẫu : 02/08/2021
 Ngày trả kết quả : 13/08/2021
 Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 15 - đường Trần Phú (hệ thống đường 2)
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.


Đồng Nai, ngày 13 tháng 08 năm 2021

KHOA XN-CĐHA-TDCN

P. TRƯỞNG KHOA

[Handwritten signature]
Đỗ Lưu Tâm Phương

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

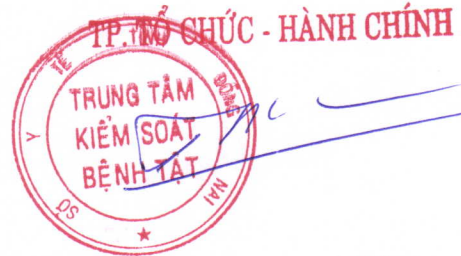

Phạm Minh Tiến

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01541.21	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	02/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	02/08/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,44 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	02/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,43 NTU	≤ 2 NTU	03/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	05/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	02/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,83	6,0 - 8,5	02/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	Không phát hiện	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	06/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1542/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01542.21	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 02/08/2021
Ngày trả kết quả : 13/08/2021
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 2 - xã Phú Hữu
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XN-CĐHA-TDCN

P. TRƯỞNG KHOA

Đỗ Lưu Tâm Phương

Đồng Nai, ngày 13 tháng 08 năm 2021

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tiến

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01542.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	02/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	02/08/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,27 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	02/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,73 NTU	≤ 2 NTU	03/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	05/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	02/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,29	6,0 - 8,5	02/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	Không phát hiện	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	06/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1543 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01543.21	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
 Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
 Tên mẫu : Nước sinh hoạt
 Lượng mẫu : 1000+200ml
 Ngày nhận mẫu : 02/08/2021
 Ngày trả kết quả : 13/08/2021
 Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 6 - ấp Câu Khê
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

Đồng Nai, ngày 13 tháng 08 năm 2021

KHOA XN-CĐHA-TDCN

P. TRƯỞNG KHOA

Đỗ Lưu Lâm Phương

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tiến

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01543.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	02/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	02/08/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,32 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	02/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,64 NTU	≤ 2 NTU	03/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	05/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	02/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	8,19	6,0 - 8,5	02/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,17 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	06/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1544 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01544.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
 Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
 Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
 Lượng mẫu : 1000+200ml
 Ngày nhận mẫu : 02/08/2021
 Ngày trả kết quả : 13/08/2021
 Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm Đại Phước
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

Đồng Nai, ngày 13 tháng 08 năm 2021

KHOA XN-CĐHA-TDCN

P. TRƯỞNG KHOA

Đỗ Lưu Tâm Phương

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Tiến

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01544.21	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	02/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	02/08/2021
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,36 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	02/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,77 NTU	≤ 2 NTU	03/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	05/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	02/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	8,32	6,0 - 8,5	02/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,07 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	06/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.