

Số: 68 /2022/NTW-CBTT

Nhon Trach, Ngày 05 tháng 09 năm 2022

**BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM - THÁNG 8/2022**

- Tổng số mẫu xét nghiệm
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn
- Tổng số chỉ tiêu xét nghiệm
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn
- Các chỉ tiêu không đạt

- : 04 mẫu
- : 04 mẫu
- : 08 chỉ tiêu
- : 08 chỉ tiêu
- : không

KHU VỰC LẤY MẪU	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP	Thông số nhóm A (mẫu)	Kết quả thông số nhóm A		Các chỉ tiêu không đạt
			Đạt	Không đạt	
KCN Nhơn Trạch	Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch	01	100%	/	0
Tại Trạm Đại Phước (Đầu nguồn)		01	100%	/	0
Tại Khu vực áp Cầu Kê (Giữa nguồn)		01	100%	/	0
Tại Khu vực áp Cát Lái (Cuối nguồn)		01	100%	/	0

- **Kết luận:** Chất lượng nước tại trạm bơm cấp nước và trên mạng lưới cấp nước đạt tiêu chuẩn và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Trân trọng.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Lương Thắng

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1531 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM




Mã số mẫu: 01531.22

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch  
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 08/08/2022  
Ngày trả kết quả : 18/08/2022  
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 12, đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

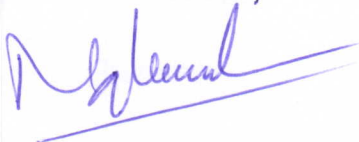
  
Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 16 tháng 08 năm 2022


GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



  
Phạm Minh Tiên



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01531.22

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/08/2022
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/08/2022
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,25 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	08/08/2022
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,37 NTU	≤ 2 NTU	08/08/2022
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2022
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	08/08/2022
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,84	6,0 - 8,5	08/08/2022
8	Arsenic (As)*	US.EPA Methos 6020B	0,09 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/08/2022

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1532 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01532.22	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch  
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 08/08/2022  
Ngày trả kết quả : 18/08/2022  
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 2, xã Phú Hữu  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 16 tháng 08 năm 2022.

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01532.22

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/08/2022
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/08/2022
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,35 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	08/08/2022
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,95 NTU	≤ 2 NTU	08/08/2022
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2022
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	08/08/2022
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,83	6,0 - 8,5	08/08/2022
8	Arsenic (As)*	US.EPA Methos 6020B	0,79 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/08/2022

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1533 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01533.22	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch  
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 08/08/2022  
Ngày trả kết quả : 18/08/2022  
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 4, khu tái định cư Đại Lộc  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 16 tháng 08 năm 2022

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Liên


**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 01533.22

Trang : 2/2

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/08/2022
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/08/2022
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,67 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	08/08/2022
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	1,04 NTU	≤ 2 NTU	08/08/2022
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2022
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	08/08/2022
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,51	6,0 - 8,5	08/08/2022
8	<i>Arsenic (As)</i> *	US.EPA Methos 6020B	0,44 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/08/2022

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1534 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01534.22

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch  
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 08/08/2022  
Ngày trả kết quả : 18/08/2022  
Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm Đại Phước  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.


KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 16 tháng 08 năm 2022

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tiến





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01534.22

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/08/2022
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/08/2022
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,77 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	08/08/2022
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	1,15 NTU	≤ 2 NTU	08/08/2022
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2022
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	08/08/2022
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,44	6,0 - 8,5	08/08/2022
8	Arsenic (As)*	US.EPA Methos 6020B	0,60 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/08/2022

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.