

Số : 09 /2023/NTW-CBTT

Nhon Trach, Ngày 17 tháng 09 năm 2023

**BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM - THÁNG 09/2023**

- Tổng số mẫu xét nghiệm : 04 mẫu
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn : 04 mẫu
- Tổng số chỉ tiêu xét nghiệm : 08 chỉ tiêu
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn : 08 chỉ tiêu
- Các chỉ tiêu không đạt : 0


KHU VỰC LẤY MẪU	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP	Thông số nhóm A (mẫu)	Kết quả thông số nhóm A		Các chỉ tiêu không đạt
			Đạt	Không đạt	
KCN Nhơn Trạch	Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch	01	100%	/	0
Tại Trạm Đại Phước (Đầu nguồn)		01	100%	/	0
Tại KV Tái định Cư Đại Lộc (Giữa nguồn)		01	100%	/	0
Tại Khu vực áp Cát Lái (Cuối nguồn)		01	100%	/	0

- **Kết luận:** Chất lượng nước tại trạm bơm cấp nước và trên mạng lưới cấp nước đạt tiêu chuẩn và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Trần Trọng.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

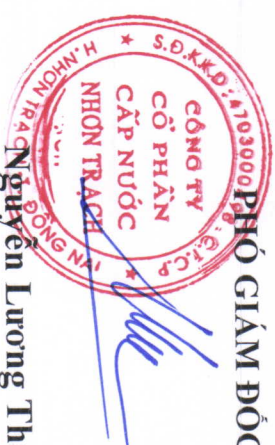


Nguyễn Lương Thắng

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1736 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01736.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 4 - Khu TĐC Đại Lộc
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai


KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 18 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01736.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,33 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	9,47 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,04	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,46 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có chỉ tiêu độ đục yêu cầu kiểm nghiệm không đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.


TR. T. CHỨC - HÀNH CHỨC
TL. GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1734 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01734.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 15 - Ngã tư Tín Nghĩa - KCN Nhơn Trạch
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai


KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 19 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Liên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01734.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,58 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	1,57 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	2,00 TCU	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,94	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	<i>Arsenic (As)</i>	US.EPA Methos 6020B	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l (10μg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TR. T. GIAM ĐOC
TR. T. CHUC - HANH CHINH

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1735 /KQ-KSBT


PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01735.23	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 2 - xã Phú Hữu
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 19 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Liên

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 01735.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,62 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	2,30 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,06	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	<i>Arsenic (As)</i>	US.EPA Methos 6020B	0,34 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1737/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM




Mã số mẫu: 01737.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm Đại Phước
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai


Đồng Nai, ngày 19 tháng 09 năm 2023

**KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA**



Nguyễn Phi Long

**GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC**

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01737.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,30 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	1,43 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,82	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,16 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.